



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Наименование и адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):

Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург). г. Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5, литер Д.

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): ОКВЭД 85.22, Образование высшее

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 29,0 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург).

Адрес места нахождения организации: г. Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5, литер Д.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) Государственная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия» 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Предоставление высшего образование, дополнительное профессиональное и среднее профессиональное образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): Более 100 человек в сутки.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): На объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): возможно обслуживание всех категорий МГН с незначительными ограничениями для МГН категорий «С», «К».

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствует необходимость
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Отсутствует необходимость
4	Поручни	Отсутствуют
5	Пандусы	Отсутствуют
6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Отсутствует необходимость
8	Доступные входные группы	Не соответствует
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствует необходимость
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Отсутствует необходимость
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей	

	информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
14	Иные	-

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да

4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Да
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6	Предоставление инвалидам по слуху и зрению при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствуют
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствуют
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Да
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Частичное соответствие
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	Иные	-

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Разработка проектно-сметной документации 10 раздела ОДИ (Обеспечение доступности инвалидов)	2017 г.
2	Организация парковочного места для МГН	Предусмотреть в рамках проектирования «Литера А»
3	Приобретение сменной кресло коляски	2017г-2025г.
4	Обеспечение доступности входной группы в рамках текущего не капитального ремонта (определить проектно-сметной документацией).	2017г-2025г.
5	Проектом разработать надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2017г.
6	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Установка тактильных табличек и мнемосхем.	2017г.
7	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией, предусмотреть проектно-сметной документацией.	2017г.
8	Адаптация эвакуационных выходов	2017г-2025г.

9	Установка тактильной таблички с наименованием учреждения и режимом работы, дублированная шрифтом Брайля.	2017г.
10	Установка кнопки вызова сотрудников учреждения или табличку с номером телефона дежурного.	2017г.
11	Иные действия предусмотренные проектно-сметной документацией.	2017г-2025г.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Составлений приказов и должностных инструкций ответственных лиц за сопровождения МГН	IVквартал 2016г – Iквартал 2017г.
2	Разработка журнала инструктажа и поверки оборудования.	IVквартал 2016г – Iквартал 2017г.

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или нескольким категориям инвалидов обозначается символом +)	Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)				
					к	о	с	г
1.	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения							
1.1	Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.							
1.1.1	Направление запроса в Комитет по Благоустройству/КРТИ с просьбой приведения пешеходных путей, удовлетворяющим требованиям СП59.13330.2012 для МГН. (Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта не приспособлены для самостоятельного передвижения, людей с нарушением зрения). - Необходимо произвести работы по восстановлению дорожного покрытия, с монтажом предупредительного мощения опасных участков пути, и установкой тактильных направляющих от остановки общественного транспорта до разграничительной (красной) линии принадлежности территорий, в место предварительно согласованным с руководством СЗФ ФГБОУВО «РГУП»	+	+	+	+	+	IV квартал 2016г - II квартал 2017г	СП59.13330.2012 п. 4.1.
2	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению							
2.1	Монтаж тактильных средств, выполняющих предупреждающие функции на покрытии пешеходных путей. (Пути следования от разграничительной (красной) линии принадлежности территории, до кнопки вызова сотрудников учреждения, ответственного за сопровождения МГН).	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 4.1.10
2.2	Установка кнопки вызова, сотрудника учреждения для сопровождения инвалида и	+	+	+	+	+	2017г.	СП59.13330.20

	других маломобильных групп населения											12 п. 4.1.10
2.3	Монтаж табличек с направлением пути движения для МГН категории "К" (колясочник) от главной лестницы входного узла №1, до входного узла №2 доступным для МГН категории "К".	+								2017г.		СП59.13330.20 12 п. 4.1.10
2.4	Приспособление крыльца, главного входа узла.											
2.4.1	Предусмотреть адаптацию существующего крыльца, в рамках существующих государственных норм и требований.				+					2017г.		СП59.13330.20 12
2.4.3	Предусмотреть доступ для инвалидов категории «К», в обход проходной, через существующие ворота для автотранспорта.	+	+	+	+	+				2017г..		СП59.13330.20 12 п. 5.2.15
3	Зона: входной узел											
3.1	Входной узел (главный входной узел)											
3.1.1	Монтаж символов доступности входного узла для МГН. (установка табличек 200x200 мм, с обозначением степени доступности)	+	+	+	+	+				2017г.		СП59.13330.20 12 ГОСТ 52131-2003
3.1.2	Обеспечение автоматического закрывания дверей, входного узла продолжительностью не менее 5с. Также рекомендовано предусмотреть ручку, скобообразного типа, либо специально адаптированную под нужды МГН.	+	+	+	+	+				2017г-2025г.		СП59.13330.20 12 п. 5.1.6
3.1.3	Установка на входе в учреждение, тактильную информационную вывеску, содержащую информацию о наименовании, контактах, графике работы учреждения.	+	+	+	+	+				2017г.		СП59.13330.20 12 п. 4.1.3, п. 6.21.1. ГОСТ 51671-2000
4	Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы											
4.1	Оборудование путей движения, с предупреждением опасных зон (дверей, столов обслуживания, дверных проемов, углов поворотов), тактильными предупреждающими указателями. (Рекомендовано использовать мощение в виде тактильных контрастных полос).	+	+	+	+	+				При реконструкции/ капитальном ремонте здания		СП59.13330.20 12 п. 5.2.3. п.4.1.10.
5	Зона: целевого назначения											
5.1	Приобрести как минимум одну сменную кресла-коляску.	+	+							2017г -2018г.		Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11. 1995
5.6	Для преодоления порогов и крыльца рекомендовано приобрести переносные пандусы или перекатки	+	+							2017г -2018г.		СП59.13330.20 12
6	Информационное обеспечение на ОСИ											
6.1	Установка при входе на территорию учреждения информационной тактильной мнемосхемы движения.	+	+	+	+	+				2017г-2018г.		СП59.13330.20 12 п. 7.1.8. ГОСТ Р

												51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003
6.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч. при эвакуации.	+	+	+	+	+					При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.20 12 п. 5.5.2 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
7.3	Дублирование информации на всех информационных стойках, доступной и удобной формы, для инвалидов по зрению.	+	+	+	+	+					При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.20 12 п. 7.4.3. ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
7.4	Установка тактильных информационных табличек, на дверях входного узла.	+	+	+	+	+				2017г-2018г.		СП59.13330.20 12 п. 4.1.3, п. 6.21.1. ГОСТ 51671-2000
7.5	Адаптировать официальный сайт для МГН категории "С" и указать уровень доступности учреждение и способ предоставления услуги.	+	+	+	+	+				2017г.		ГОСТ Р 52872-2012
8	Все зоны и участки											
8.1	Составления приказа и должностных инструкций на ответственных лиц, отвечающих засопровождению инвалидов и других маломобильных групп населения по всей территории принадлежащей учреждению (как с наружи, так и внутри здания), на все время нахождения их на территории учреждения.	+	+	+	+	+					IV квартал 2016г - I квартал 2017г	
8.2	Зона. Автостоянки											
8.2.1	Обустройства парковочного места для маломобильных групп населения. (Парковочное место для МГН должно находиться не дальше 50м от доступного входного узла для МГН, габариты парковочного места для МГН категории "К" (колясочник) 3.6x6.0 м.)	+	+	+	+	+				2017г-2020г		СП59.13330.20 12 п. 4.2.1, п. 4.2.2 и п. 4.2.4.

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; с-инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; у- инвалиды с нарушением интеллекта.

АНКЕТА

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург) СЗФ ФГБОУВО «РГУП»			ОГРН 1037739536768
(полное и сокращенное наименование организации)			
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)			ОКВЭД основной
1. 85.22			
2. 80.42.9; 85.42; 85.41; 85.30; 85.23			ОКВЭД дополнительный
Форма собственности	12 (федеральная собственность)		ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)			
Организационно-правовая форма	30002 (филиалы юридических лиц)		ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)			
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	директор	Дряхлов Сергей Константинович	
Телефон, факс руководителя организации	Тел.(812)233-42-47	Факс(812)233-42-47	
E-mail организации	szf rap@mail.ru		
Юридический адрес организации	117418	г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69	
		(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	197046	г. Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5, литер Д.	
Наименование владельца объекта, в котором находится организация			ОГРН
1037739536768			
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)			
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация			117418
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69			(индекс)
Тел. (495)718-19-66	Факс (495)718-19-66	E-mail raj-@mail.ru	
Наименование вышестоящей организации			ОГРН
1037739536768			
(указывается организационно-правовая форма и название организации)			
Юридический адрес вышестоящей организации			г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, 69		(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации			ректор
Ершов Валентин Валентинович			
Телефон, факс вышестоящей организации		Тел. (495)718-19-66	Факс(495)718-19-66
E-mail вышестоящей организации			raj-@mail.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург)	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	197046, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5, литер Д.	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	лит. Д-29,0м.кв	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1	
Кадастровый номер объекта	78:07:0003015:3013	
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	Все кроме детей школьного и дошкольного возраста	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	все	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет	

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства оборудования объекта					
					6	7	8	9	10	11
					1. Подходы к объекту, пути движения					
	Зона не принадлежащая учреждению				СЗФ ФГБОУ ВО «РГУП» (Литер Д)					
1.1	Путь пешеходного движения	1	1	1						
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание

				Ширина пешеходных путей «К»	м	1,2	Не менее 1.2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
				Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2	
				Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	7	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
				То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	9	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
				Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
				Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
				Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.4.1.11	
				Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
				Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05		
				Предупредительное мошение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	0	0,5		
				Система средств информационной	наличие			п.4.1.3	

				поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»		нет			
				Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.4	
				Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
				При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.5	
				Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	0	не менее 0,8	п.4.1.10	
				Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,05	не менее 0,05	п.4.1.9	
				Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,025	не более 0,025	п.4.1.9	
	Зона не принадлежащая учреждению			СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					
1.2	Лестницы (на			Размеры ступеней: ширина проступей «О»,	м	0	0,35-0,4	п. 4.1.12	

	подходах к объекту, на участках)	0	0	0	«С»					
					Высота ступеней «О», «С»	м	0	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	0	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.1.2	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.4.1.12	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,3	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3	
	Зона не принадлежащая учреждению				СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	0	Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м	0	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте(верхний поручень) «К»	м	0	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К»	м	0	0,7		
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	0	Не менее 1,5		Свободная зона 2,1х 2,1

				Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	0	Не менее 1,5		в местах интенсивно гоиспользования	
				Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	0	Не менее 1,5			
				Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	0	Не менее 1,5			
				Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	0	Не менее 1,5			
				Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	0	Не менее 1,5			
				Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16		
				Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16		
				Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0	не менее 0,3	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3		
				Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,05	ГОСТ Р 51261-99 п.5.1.6		
				Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги «К», «О», «С», «У»	м	0	не менее 0,05	п.5.2.14		
	Зона не принадлежащая учреждению			СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)						
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	Не менее 1,6	п. 5.2.21	

	на внешних лестницах										
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	0	Не менее 1,6			
2. Входной узел											
	Зона принадлежащая учреждению				СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)						
2.1	Наружные лестницы	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п. 4.1.12		
					Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12- 0,15			
					Ширина марша лестниц «О»	м	-	Не менее 1,35			
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15		
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.1.2		
					Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,85-0,92	5.2.15		
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.12		
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	-		п.4.1.12		
					Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,3	†	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
					Диаметр круглого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,05		п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
					Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,04		п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99	
					То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06		п.5.2.16	
	Зона принадлежащая				СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)						

2.2	учреждению Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х2,1 в местах интенсивно гоиспользов а-ния
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	0,7		
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	-	1,5		
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
					Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	-	1,5		
					Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	-	1,5		
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
					Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	-	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
					Диаметр круглого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	

					Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	п.5.2.16	
					Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	п.5.2.16	
					Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»	м	-	не менее 0,05	п.5.2.14	
	Зона принадлежащая учреждению				СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.п.)	0	1	1	Ширина пандуса	м	-	1.0	Рис.Д9 «пандусы»	
					Уклон пандуса «К» при перепаде высотсвыше 0,2м	%	-	Не более 5 (1:20)	5.2.13	
					Уклон пандуса «К» при перепаде высотменее 0,2м	%	-	Не более 10 (1:10)		
					СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		
					СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					

2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	«К»	наличие	-		п. 4.1.14	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
2.6	Входные площадки	1	1	1						
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
					Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3	
					Поперечный уклон	%	2	1-2	п. 5.1.3	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
					Высота площадки	м	0,120	Не более 0,025	п.4.1.9	
					Ширина входной площадки «К»	м	менее 1,5	≥ 1,50	п. 5.1.3	
					Глубина входной площадки «К»	м	менее 1,85	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	-	≥ 2,20	п. 5.1.3	
					Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	-	≥ 2,20	п.5.1.3	
					Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет		п.5.5.1	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
2.7	Входные тамбуры	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	-	Не менее 1,5	5.1.7.	
					Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не	соответствие	-		п.5.1.7	

					более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»					
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	0,73/1,1	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,04	Не более 0,014		
					Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет		п. 5.1.4	
					Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	-	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
					Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
	Прозрачные двери на входе в здание	0	0	0	Ширина в свету «К»	м	-	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	-	Не более 0,014		
					Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.5.1, п.5.1.6	
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.5.1	
					Высота от уровня пола верхней части противударной полосы, «К»,		-	не менее 0,3	п.5.1.4	
					Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,1	п.5.1.5	

					Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,2	п.5.1.5	
					Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	1.2 -1.5	п.5.1.5	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
2.9	Проходная (зона КПП)	1	1	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,63	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
					Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С»	наличие	нет		п. 5.5.6	
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
3. Пути движения внутри здания										
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	-	0,6	п.5.2.3	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	0	0	0	Ширина «К»	м	-	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
3.3	Внутренние лестницы	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
3.4	Пандусы	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	

	стационарные												
					Уклон «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 5.2.13, рис.Д.9				
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	-	Не более 10 (1:10)					
					Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 1,5					
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	-	Не менее 1,5					
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	-	не менее 1,5					
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,87-0,92	п. 5.2.15				
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15				
					Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	п. 5.2.15				
					Расстояние между поручнями	м	-	0,9-1,0	п. 5.2.15				
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16				
					Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 5.2.14				
					Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,05	п.5.2.14				
					СЗФ ФГБОУ ВО «РГУП» (Литер Д)								
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные,	0	1	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	0	Не менее 1,5	п. 5.2.13, 5.2.1				

	откидные, выдвигаемые и т.д.)									
					Уклон пандуса «К»	%	0	Не более 5 (1:20)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0.2 м «К»	%	0	Не более 10 (1:10)		
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	-		п. 4.1.14	С посторонней помощью
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
3.8	Лифты	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,7	п. 5.2.18	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
3.9	Эскалаторы	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	-		п.5.2.22	
3.10	Пути эвакуации	0	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	-		П.5.2.31	
					Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.5.5	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов										
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.										
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
4.1. Помещения, места приема МГН в административных зданиях										
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	0	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	-	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
4.1.2	Коридоры, места ожидания	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	-	не менее 3,2	п.7.3.5	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
4.1.3	Помещения для приема посетителей	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:					
4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
4.2.1	Места обслуживания на предприятиях торговли	0	0	0	Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие	-		п.7.4.3	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
4.2.2	Места обслуживания на предприятии	0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие		Не менее 5% мест, но не менее одного места	п.7.4.6	

	х питания						нет		
4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)									
4.3.1	Помещения раздевалных	0	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м.	-	Не менее 4,5	п.7.5.17
4.3.2	Ванны бассейнов	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	-	От 0,9 до 1,2	п.7.5.12
							-	для детей 0,5	
4.4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом									
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)									
4.4.1	Зрительный зал	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина между поручнями «К»	м	-	Не менее 0,9	п.7.6.7
4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения									
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)									
4.5.1	Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений	1	1	0	Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»:	количество	-		П.7.2.4
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)									
4.5.2	Читальные залы библиотек неспециализир	1	1	0	Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест «К», «О», «С», «Г», «У»	%	-	не менее 5	П.7.2.5

	ованных общеобразовательных									
					СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					
4.5.3	Учебные помещения общеобразовательных учреждений	0	1	1	Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г»	наличие	-			п.7.2.7
					СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					
4.5.4	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений	0	1	0	Закрытая раздевалка с душем унитазом, «К», «О», «С», «Г»	наличие	-			п.7.2.6
4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения										
					СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					
4.6.1	Входная зона	0	0	0	Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			п.7.3.3
					СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					
4.6.2	Коридоры	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов	м	-	3,2		7.3.5
					СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					

4.6.3	Травмпункт	0	0	0	Травмпункт должен размещаться на 1 этаже, «К», «О», «С», «У»	соответствие	-		п.7.3.4	
		0	0	0	СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					
4.6.4	Кабинеты врачей				Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответствие	-		п.7.3.3	
		0	0	0	СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					
4.6.5	Процедурные				Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов	соответствие	-			
		0	0	0	СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					
4.6.6	Зал лечебных и грязевых ванн				Один из отсеков должен быть приспособлен для инвалида на кресле коляске	соответствие			7.3.6	
4.7. Оборудование мест обслуживания МГН в культовых, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МГН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)										
					СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					
4.7.1	Вход на территорию кладбищ и некрополей	0	0	0	У входа на территорию кладбищ и некрополей наличие мнемосхем планировки, «С»	наличие	-		п.7.6.23	
					СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					
4.7.2	Места возложения цветов, венков	0	0	0	Расстояние от кромки пути движения до мест возложения венков, цветов «К»	м	-	Не более 0,6	п.7.6.21	
					Высота возложения венков, цветов «К»	м	-	От 0,6 до1,2		
					СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					
4.7.3	Зоны размещения сидя в зданиях	0	0	0	Количество мест для инвалидов на креслах-колясках, «К»	%	-	Не менее 3	п.7.6.20	

					СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					
4.7.4	Помещения для совершения обрядов	0	0	0	Расстояние от кромки пути движения до мест установки икон, лампад и т.п. «К»	м	-	Не более 0,6	п.7.6.21	
4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях										
4.8.1	Помещения	1	1	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	-	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2	
					То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	-	Не менее 0,4	п.5.4.2	
					Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	-	Не более 0,8		
5. Санитарно-гигиенические помещения										
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
					СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					
5.1	Кабина в общей уборной	0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	-	не менее 7	п.5.3.2	
					СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)					
5.2	Универсальная кабина (при	0	0	0	Ширина «К»	м		Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	

	отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
5.3	Кабина душевая закрытая	0	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество		Не менее одной	п.5.3.4	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	-	Не более 0,48	п..5.3.5	
6										
<p>6. Специальные требования к местам проживания инвалидов (в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах и т.п. планировку и оборудование 5% жилых номеров следует предусматривать универсальными, с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты).</p>										
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
6.1	Вход в квартиру, передние, холлы, прихожие, коридоры в многоквартирных домах	0	0	0	Ширина проема в свету входной двери в квартиру «К»	м	-	Не менее 0,9	п.6.1.8	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)										
6.3	Кухни	0	0	0	Площадь «К»	м	-	Не менее 9	п.6.2.9	

СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)									
6.4	Санитарно-гигиенические помещения	0	0	0	Ванная комната или совмещенный санузел, ширина «К»	м	-	2,2	п.6.1.7
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)									
6.5	Балконы, лоджии	0	0	0	Ширина дверного проема в свету «К», «О»	м	-	Не менее 0,9	п.6.1.8
7. Автостоянки									
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Д)									
7.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	0	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	0	Не далее 50	п. 4.2.2
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	0	Не далее 100	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	0	3,6	п. 4.2.4
					Длина зоны для парковки «К»	м	0	6,0	
					Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	0		п. 4.2.1
					Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	0		
					Высота знака обозначения места стоянки на	м	0	Не менее 1,5	4.2.1

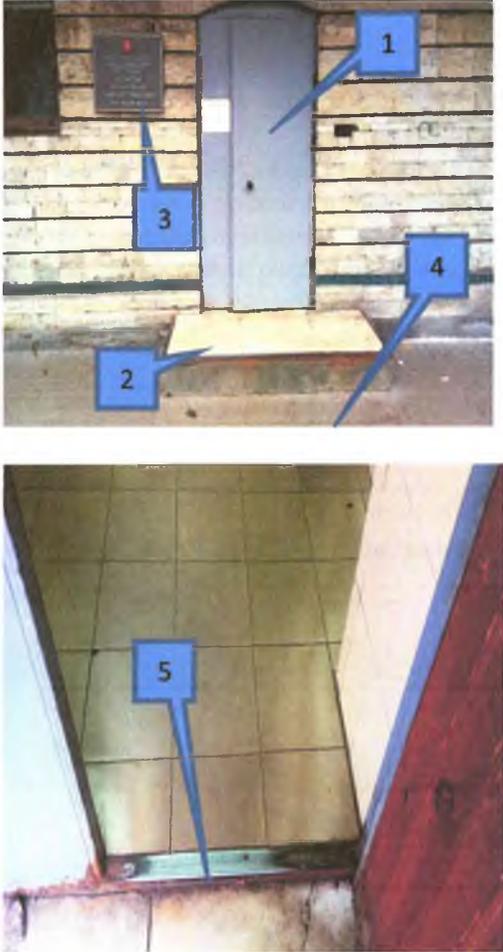
Заключение по результатам обследования

Объект: Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург), г. Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5, литерД

Дата обследования: 15 октября 2016г

Заключение составил: технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У» - Илиади Д.Д.

Использувавшиеся технические средства: фотоаппарат Canon PS3, измерительная рулетка – 5м, измерительный уголок – 0,30м.

№	Фото	Не соответствие СП59.13330.2012
1.	Входы и пути движения	
1.3		<ol style="list-style-type: none"> 1. На входных дверях отсутствует символ, указывающий их доступность для инвалидов. Так же дверь не обеспечивает задержку автоматического закрывания, продолжительностью не менее 5с., не соответствует п. 5.1.6. (Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд) Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета для соответствия п.5.1.5. В данном случае, рекомендовано предусмотреть таблички «Доступный путь движения для маломобильных групп населения (далее «МГН») категории «К», ведущие к воротом с правой стороны, у ворот продублировать звонок для МГН. Для МГН категории «С», «Г», «О», «У», после выполнения ряда мероприятий по адаптации входного узла, предусмотреть 3 таблички указывающие их доступность 2. Отсутствует маркировка по краям крыльца, а также контрастность дверной ручки и полотен дверей 3. Вход не оборудован тактильной информационной вывеской, содержащей информацию о наименовании, контактах, графике работы, что не соответствует п. 4.1.3 и п. 6.21.1 ГОСТ 51671-2000. (Оптимальная высота размещения тактильной информации - 0,6-1,1м, а в зоне путей движения - на высоте 1,2-1,6м. Тактильные информирующие поверхности должны быть безопасны для рук.)

		<p>4. Отсутствуют тактильные средства, что не соответствует п.4.1.10 (тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п). Ширину тактильной полосы принять в пределах 0,5-0,6 м.</p> <p>5. Высота порога составляет 0,04м. Ширина одной створки двери 0,73 м, что не соответствует п.5.1.4</p> <p>6. Ширина существующего турникета составляет 0,64 м. что делает его не доступным для МГН категории «К», Альтернативным вариантом, в рамках Разумных Средств Реабилитации (ТСР), предлагается путь в обход КПП, через рядом стоящие ворота.</p>
2	Аудиовизуальные информационные системы	
2.1	<p>В рамках п 5.5.4, рекомендовано предусмотреть информацию о пути следования или о возможности и способе обращения к охране, для получения той или иной информации. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация, а также по заданию на проектирование - стробоскопическая сигнализация (в виде прерывистых световых сигналов), сигналы которой должны быть видимы в местах скопления людей. Максимальная частота стробоскопических импульсов - 1-3 Гц.</p>	
7	Пути движения от остановок общественного транспорта, к доступному входному узлу учреждения для маломобильных групп населения	
		

19. Согласно информации предоставленной "Яндекс карты", ближайшие остановочные пункты размещены на расстоянии "комфортных" условий (не превышающие 250 м).
- П.7.2.2. ОДМ 218.2.007-2011** Остановочные пункты на территории поселений рекомендуется размещать на следующем расстоянии от объектов тяготения людей для условий:
- комфортных – не более 250м
 - нормальных – от 250 до 400м
 - стесненных – от 400 до 800м

Заключение

(Данное заключение является приложением к основной анкете)

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Государственного кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНИП, СП являются обязательными к применению».

Согласно п.7 ст.30 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- 1) Досыгаемости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- 2) Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

Однако, выявленные несоответствия не обеспечивают выполнения всех требований доступности, безопасности, комфортности и информативности МГН.

В процессе обследования было установлено, что на объекте не реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- 1) Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию (частичная доступность);
- 2) Главный входной узел (не доступен);

Обследуемый объект **не удовлетворяет** требованиям безбарьерности, и является **не доступным** для маломобильных групп населения и инвалидов. Рекомендуется до момента капитального ремонта или реконструкции учреждения, в рамках разумных средств реабилитации, предусмотреть сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по территории и внутри учреждения, на веб-ресурсе учреждения разместить информацию и условия предоставления услуг на объекте, маломобильным группам населения и инвалидам всех категорий.

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»
ООО «ДорСтройПроект»


Д.Д Илиади

Генеральный директор ООО «ДорСтройПроект»


Т.ШГиниятуллин

