



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Наименование и адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):

Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург).г. Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5, литер Б.

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **ОКВЭД 85.22, Образование высшее**
Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание **1** этажей, **317,3** кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет);

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): **Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург).**

Адрес места нахождения организации: **г. Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5, литер Б.**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **Оперативное управление.**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **Государственная**
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **Федеральная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия» 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69.**

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Предоставление высшего образование, дополнительное профессиональное и среднее профессиональное образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): Более 100 человек в сутки.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): На объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): возможно обслуживание всех категорий МГН с незначительными ограничениями для МГН категорий «С», отсутствует доступ для категорий «К».

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствуют
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Отсутствуют
4	Поручни	Не соответствуют
5	Пандусы	Отсутствует
6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Отсутствуют
8	Доступные входные группы	Частичное соответствие
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Частичное соответствие

11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
14	Иные	-

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Нет
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с	Нет

	обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6	Предоставление инвалидам по слуху и зрению при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствуют
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствуют
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Частичное соответствие
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	Иные	-

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Разработка проектно-сметной документации 10 раздела ОДИ (Обеспечение доступности инвалидов)	2017 г.
2	Организация парковочного места для МГН	2017г-2025г.
3	Приобретение сменной кресло коляски	2017г-2025г.
4	Реконструкция поручней главного входного узла и маршей лестниц внутри учреждения	2017г-2025г.
5	Обеспечение доступности входной группы в рамках текущего не капитального ремонта (определить проектно-сметной документации).	2017г-2025г.
6	Устранение существующих недочетов санитарно-гигиенических помещений для МГН, предусмотреть проектно-сметной документации.	2017г-2025г.
7	Проектом разработать надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2017г.
8	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Установка тактильных табличек и мнемосхем.	2017г.

9	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией, предусмотреть проектно-сметной документацией.	2017г.
10	Адаптация эвакуационных выходов	2017г-2025г.
11	Установка тактильной таблички с наименованием учреждения и режимом работы, дублированная шрифтом Брайля.	2017г.
12	Установка кнопки вызова сотрудников учреждения или табличку с номером телефона дежурного.	2017г.
13	Иные действия предусмотренные проектно-сметной документацией.	2017г-2025г.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Составлений приказов и должностных инструкций ответственных лиц за сопровождения МГН	IV квартал 2016г – I квартал 2017г.
2	Разработка журнала инструктажа и поверки оборудования.	IV квартал 2016г – I квартал 2017г.

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

УТВЕРЖДАЮ
Директора СЗФ ФГБОУВО «РГУП»
/Дряхлов С.К/
« » 2016 г.

Акт

мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.

на объекте социальной инфраструктуры Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург), (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) в соответствии с учредительными документами, код ОГРН), расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5, литер Б, (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению).

Директор Дряхлов Сергей Константинович, Доверенность №77 АБ 9220752, 31.12.16 (указывается должность и Ф.И.О. руководителя ОСИ или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту), составила настоящий акт о нижеследующем:

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург), (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами), расположенного по адресу: : г. Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5, литер А, (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или нескольким категориям инвалидов обозначается символом +)	Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)				
					к	о	с	г
1.	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения							
1.1	Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.							
1.1.1	Направление запроса в Комитет по Благоустройству/КРТИ с просьбой приведения пешеходных путей, удовлетворяющим требованиям СП59.13330.2012 для МГН. (Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта не приспособлены для самостоятельно передвижения, людей с нарушением зрения). - Необходимо произвести работы по восстановлению дорожного покрытия, с монтажом предупредительного мощения опасных участков пути, и установкой тактильных направляющих от остановки общественного транспорта до разграничительной (красной) линии принадлежности территорий, в место предварительно согласованным с руководством СЗФ ФГБОУВО «РГУП»	+	+	+	+	+	IV квартал 2016г - II квартал 2017г	СП59.13330.2012 п. 4.1.
2	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению							
2.1	Монтаж тактильных средств, выполняющих предупреждающие функции на покрытии пешеходных путей. (Путей следования от разграничительной (красной) линии принадлежности территории, до кнопки вызова сотрудников учреждения, ответственного за сопровождения МГН).	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 4.1.10
2.2	Установка кнопки вызова, сотрудника учреждения для сопровождения инвалида и	+	+	+	+	+	2017г.	СП59.13330.20

	других маломобильных групп населения										12 п. 4.1.10
2.3	Монтаж табличек с направлением пути движения для МГН категории "К" (колясочник) от главной лестницы входного узла №1, до входного узла №2 доступным для МГН категории "К".	+								2017г.	СП59.13330.20 12 п. 4.1.10
2.4	Приспособление лестничного марша, главной лестницы ведущей к входному узлу.										
2.4.1	Предусмотреть маркировку краевых ступеней лестничного марша, контрастной анти скользящей лентой желтого цвета.				+					2017г.	СП59.13330.20 12
2.4.3	Произвести реконструкцию поручней лестничного марша.	+	+	+	+	+				2017г.-2025г.	СП59.13330.20 12 п. 5.2.15
3	Зона: входной узел										
3.1	Входной узел (главный входной узел)										
3.1.1	Монтаж символов доступности входного узла для МГН. (установка табличек 200x200 мм, с обозначением степени доступности)	+	+	+	+	+				2017г.	СП59.13330.20 12 ГОСТ 52131-2003
3.1.2	Обеспечение автоматического закрывания дверей, входного узла продолжительностью не менее 5с.	+	+	+	+	+				2017г.-2025г.	СП59.13330.20 12 п. 5.1.6
3.1.3	Установка на входе в учреждение, тактильную информационную вывеску, содержащую информацию о наименовании, контактах, графике работы учреждения.	+	+	+	+	+				2017г.	СП59.13330.20 12 п. 4.1.3, п. 6.21.1. ГОСТ 51671-2000
4	Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы										
4.1	Оборудование путей движения, с предупреждением опасных зон (дверей, столов обслуживания, дверных проемов, углов поворотов), тактильными предупреждающими указателями. (Рекомендовано использовать мощение в виде тактильных контрастных полос).	+	+	+	+	+				При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.20 12 п. 5.2.3. п.4.1.10.
4.2	Внутренние лестничные клетки										
4.2.1	Произвести реконструкцию всех поручней лестничного марша. (необходимо установить второй поручень на высоте 0,7 - 0,75 м). Установить бортики по краям лестничного марша.	+	+	+	+	+				При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.20 12
4.2.2	Предусмотреть маркировку краевых ступеней лестничного марша, контрастной анти скользящей лентой желтого цвета.				+					2017г.	СП59.13330.20 12
4.2.3	На лестнице ведущей от коридора, к кафе, рекомендовано предусмотреть сопровождение для всех групп МГН. (Указав опасный участок)	+	+	+	+	+				2017г.	СП59.13330.20 12
4.2.4	Монтаж информационных табличек на каждом лестничном пролете с указанием этажа.	+	+	+	+	+				2017г -2020г.	СП59.13330.20 12

4.3	Монтаж информационных табличек с направлением пути движения к месту предоставление услуг и доступному сан.узлу для МГН	+	+	+	+	+	2017г -2020г.	СП59.13330.20 12
4.4	На всем пути следования доступным для МГН предусмотреть направление путей эвакуации (на высоте 0,30-0,40м, каждые 5 метров, так же на углах и поворотах.) Монтаж световых лент на кромки ступеней или поручни лестниц.	+	+	+	+	+	2017г -2020г.	СП59.13330.20 12
5	Зона: целевого назначения							
5.1	Рекомендовано, по возможности выполнения, дублировать (описать) кабинеты целевого назначения, табличками с выпуклыми буквами, дублированную шрифтом Брайля.				+		2016г -2020г.	СП59.13330.20 12
5.2	Предусмотреть дублирование пожарной сигнализации, световыми маяками.					+	2017г -2025г.	СП59.13330.20 12
5.3	Предусмотреть специализированные парты/столы с возможностью изменения высоты столешницы.	+	+	+	+	+	2017г -2025г.	СП59.13330.20 12
5.4	Приобрести как минимум одну сменную кресла-коляску.	+	+			+	2017г -2018г.	Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11. 1995
5.5	В связи с недоступностью второго и выше этажей, рекомендовано разработать программу инклюзивного образования, с предоставлением услуги на первом этаже.	+	+	+	+	+	2017г -2018г.	Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11. 1995
5.6	Для преодоления порогов и крыльца рекомендовано приобрести переносные пандусы или перекатки	+	+			+	2017г -2018г.	СП59.13330.20 12
6	Санитарно гигиенические помещения							
6.1	На входе в сан.узел, установить тактильную мнемосхему, с расположенным оборудованием в помещении.				+		2017г-2018г	СП59.13330.20 12
6.2	Предусмотреть адаптацию существующего туалета для инвалидов и МГН на 1м этаже максимально приближенными к существующим СП и ГОСТ.	+	+	+	+	+	2017г-2018г	СП59.13330.20 12
7	Информационное обеспечение на ОСИ							
7.1	Установка при входе в учреждение информационной тактильной мнемосхемы движения.	+	+	+	+	+	2017г-2018г.	СП59.13330.20 12 п. 7.1.8. ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003
7.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч при эвакуации.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.20 12 п. 5.5.2 ГОСТ

									P51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
7.3	Дублирование информации на всех информационных стойках, доступной и удобной формы, для инвалидов по зрению.	+	+	+	+	+		При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.20 12 п. 7.4.3. ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
7.4	Установка тактильных информационных табличек, на дверях входного узла, сан.гигиенические помещения, места обслуживания.	+	+	+	+	+		2017г-2018г.	СП59.13330.20 12 п. 4.1.3, п. 6.21.1. ГОСТ 51671-2000
7.5	Адаптировать официальный сайт для МГН категории "С" и указать уровень доступности учреждения и способ предоставления услуги.	+	+	+	+	+		2017г.	ГОСТ Р 52872-2012
8	Все зоны и участки								
8.1	Составления приказа и должностных инструкций на ответственных лиц, отвечающих засопровождению инвалидов и других маломобильных групп населения по всей территории принадлежащей учреждению (как с наружи, так и внутри здания), на все время нахождения их на территории учреждения.	+	+	+	+	+		IV квартал 2016г - I квартал 2017г	
8.2	Зона. Автостоянки								
8.2.1	Обустройства парковочного места для маломобильных групп населения. (Парковочное место для МГН должно находиться не дальше 50м от доступного входного узла для МГН, габариты парковочного места для МГН категории "К" (колясочник) 3.6х6.0 м.)	+	+	+	+	+		2017г-2020г	СП59.13330.20 12 п. 4.2.1, п. 4.2.2 и п. 4.2.4.

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; с-инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; у- инвалиды с нарушением интеллекта.

УТВЕРЖДАЮ
Директора СЗФ ФГБОУВО «РГУП»
/Дряхлов С.К./
«__» _____ 2016 г.

План необходимого минимального перечня мероприятий по осуществлению доступности ОСИ **Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург)**, инвалидам и другим маломобильным группам населения.

№ п/п	Зона (место) проведения мероприятий	Наименование мероприятий по обеспечению доступности	Планируемый объем финансирования (руб.)	Ориентировочный срок выполнения мероприятий
1	СЗФ ФГБОУВО «РГУП»	Составить приказ на ответственных лиц. Внести дополнения в должностные инструкции. Создать журнал инструктажа и проверки оборудования.	-	IV квартал 2016 г - I квартал 2017 г
2	Входные зоны	Установка на входе в учреждение, тактильную информационную вывеску, содержащую информацию о наименовании, контактах, графике работы учреждения.	15 000 - 25 000	IV квартал 2016 г - I квартал 2017 г
3	Уличные лестничные марши, пандусы, пути движения к доступному входу для МГН	Установить: -Тактильные таблички с кнопкой вызова сотрудников учреждения или табличку, с номер телефона ответственного за сопровождение; -Предусмотреть тактильную плитку, на пути движения, до стационарной кнопки вызова МГН	25 000 - 30 000	2016 г-2017г.

АНКЕТА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия»			ОГРН 1037739536768
(г. Санкт-Петербург) СЗФ ФГБОУВО «РГУП»			
(полное и сокращенное наименование организации)			
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)			
1. 85.22			ОКВЭД основной
2. 80.42.9; 85.42; 85.41; 85.30; 85.23			ОКВЭД дополнительный
Форма собственности	12 (федеральная собственность)		ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)			
Организационно-правовая форма	30002 (филиалы юридических лиц)		ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)			
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	директор	Дряхлов Сергей Константинович	
Телефон, факс руководителя организации	Тел.(812)233-42-47	Факс(812)233-42-47	
E-mail организации	szf_rap@mail.ru		
Юридический адрес организации	117418	г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69	
	(индекс)	(почтовый адрес)	
Фактический адрес организации	197046	г. Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5, литер А.	
Наименование владельца объекта, в котором находится организация			ОГРН
1037739536768			
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)			
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	117418		
	г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69 (индекс)		
Тел. (495)718-19-66	Факс (495)718-19-66	E-mail raj-@mail.ru	
Наименование вышестоящей организации	1037739536768	ОГРН	
(указывается организационно-правовая форма и название организации)			
Юридический адрес вышестоящей организации	117418	г. Москва,	
	(индекс)	(почтовый адрес)	
ул. Новочеремушкинская, 69			
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	ректор		
Ершов Валентин Валентинович			
Телефон, факс вышестоящей организации	Тел. (495)718-19-66	Факс(495)718-19-66	
E-mail вышестоящей организации	raj-@mail.ru		



Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург)	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	197046, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5, литер Б.	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	лит. А-317,3м.кв	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1.	
Кадастровый номер объекта	78:07:0003015:3010	
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	Все кроме детей школьного и дошкольного возраста	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	все	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет	

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
2										
1. Подходы к объекту, пути движения										
СЗФ ФТБОУВО «РГУП» (Литер Б)										
1.1	Зона не принадлежащая учреждению									
	Путь пешеходного движения	1	1	1						

				Ширина пешеходных путей «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
				Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2	
				Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть. «К»	%	7	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
				То же около здания или в затесненных местах. «К»	%	9	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
				Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
				Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
				Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.4.1.11	
				Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
				Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05		
				Предупредительное мошение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	0	0,5		
				Система средств информационной	наличие			п.4.1.3	

					поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»		нет			
					Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			п.4.1.4
					Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п.4.1.1
					При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			п.4.1.5
					Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	0	не менее 0,8		п.4.1.10
					Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,05	не менее 0,05		п.4.1.9
					Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения. «К», «О», «С»	м	0,025	не более 0,025		п.4.1.9
	Зона не принадлежащая учреждению				СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)					
1.2	Лестницы (на									

	подходах к объекту, на участках)	0	0	0						
	Зона не принадлежащая учреждению				СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)					
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0						
	Зона не принадлежащая учреждению				СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)					
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0						
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	0	Не менее 1,6		
2. Входной узел										
	Зона принадлежащая учреждению				СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)					
2.1	Наружные лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15		
		1	1	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,35	Не менее 1,35		

		0	1	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.1.2	
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,85-0,92	5.2.15	
		1	1	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п. 4.1.12	
		0	1	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.4.1.12	
		0	1	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	нет	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		0	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	п.5.2.16	
	Зона принадлежащая учреждению				СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Главный корпус)					
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0						
	Зона принадлежащая учреждению				СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)					
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные,	0	1	0	Ширина пандуса	м	0	1.0	Рис.Д9 «пандусы»	

	Откидные, выдвигаемые и т.п.)									
		0	1	0	Уклон пандуса «К» при перепаде высот выше 0,2м	%	0	Не более 5 (1:20)	5.2.13	
		0	1	0	Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м	%	0	Не более 10 (1:10)		
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)										
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)										
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	«К»	наличие	-		п. 4.1.14	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)										
2.6	Входные площадки	1	1	1						
		1	1	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
		1	1	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
		1	1	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
		0	0	0	Поперечный уклон	%	0	1-2	п. 5.1.3	
		1	1	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
		0	1	0	Высота площадки	м	Более 0,025	Не более 0,025	п.4.1.9	
		0	1	0	Ширина входной площадки «К»	м	Менее 1,5	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		0	1	0	Глубина входной площадки «К»	м	Менее 1,85	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	-	≥ 2,20	п. 5.1.3	

					Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	-	≥ 2,20	п.5.1.3	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет		п.5.5.1	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)										
2.7	Входные тамбуры	1	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	Более 1,5	Не менее 1,5	5.1.7.	
					Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м. «К», «О», «С»	соответствие	да		п.5.1.7	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)										
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	0,9/1,8	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0	Не более 0,014		
		1	1	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	да		п. 5.1.4	
		1	1	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	-	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)										
	Прозрачные двери на входе	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	0,9/1,6	Не менее 1,2	п. 5.1.4	

	в здание									
		0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,0	Не более 0,014		
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
		1	1	0	Высота от уровня пола верхней части против ударной полосы, «К»,		0,3	не менее 0,3	п.5.1.4	
		0	1	1	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	нет	Не менее 0,1	п.5.1.5	
		0	1	1	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	нет	Не менее 0,2	п.5.1.5	
		0	1	1	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	нет	1.2 -1.5	п.5.1.5	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)										
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0						
3. Пути движения внутри здания										
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	0	0						
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013	п.5.2.8	
3.10	Пути эвакуации	0	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть	соответствие	нет		П.5.2.31	

					окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола					
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.31	
		0	1	1	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.5	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу. «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов										
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.										
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)										
4.1. Помещения, места приема МГН в административных зданиях										
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	1	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)										
4.1.2	места ожидания	1	1	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	3,2	не менее 3,2	п.7.3.5	
					Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	2,8	не менее 2,8		

		1	1	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	да		п.7.1.6	
		0	1	0	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.2	
		0	1	0	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	нет		п.5.5.4	
		0	1	0	Высота расположения визуальной информации. «С», «У», «К», «О», «Г»	м	0	1,5-4,5	п.5.5.4	
		0	1	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
		0	1	0	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		п.5.5.2	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)										
4.1.3	Помещения для приема посетителей	0	0	0						
4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)										
4.2.1	Места обслуживания на предприятиях торговли	0	0	0						
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)										
4.2.2	Места обслуживания на	0	1	1	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие		Не менее 5% мест, но не менее одного места	п.7.4.6	

	предприятиях питания						нет			
		1	1	0	Высота столов в буфетах и закусочных	м	0,7	0,65-0,7	п.7.4.7	
		1	1	0	Площадь места на предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	3,0	Не менее 3,0	п.7.4.6	
		1	1	0	Ширина прохода между столами в ресторане	м	1,2	Не менее 1,2	п.7.4.7	
		0	1	1	Размеры секции стойки бара для инвалидов на кресле-коляске:					
		1	1	0	Ширина столешницы	м	1,6	1,6	п.7.4.7	
		1	1	0	Высота столешницы от пола	м	0,75	0,85	п.7.4.7	
		1	1	0	Глубина свободного пространства для ног	м	0,75	0,75	п.7.4.7	
		0	1	1	Обозначение символом доступности для МГН доступных мест на предприятиях питания, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
4.3. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях										
4.3.1	Помещения									
		1	1	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	0,85/0,9	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2	
		1	1	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,4	Не менее 0,4	п.5.4.2	

		1	1	0	Высота расположения выключателей и розеток. «К», «О», «С»	м	0,8	Не более 0,8		
5. Санитарно-гигиенические помещения										
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)										
5.1	Кабина в общей уборной	0	0	0						
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)										
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	1	0	Ширина «К»	м	0	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	0	Глубина «К»	м	0	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	-	Наружу	п.5.3.3	
		0	1	0	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	0	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К».	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	1	0	Высота расположения писсуара «К»	м	-	0,4	п. 5.3.3	
		0	1	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К»,	наличие	нет		п. 5.3.6	

					«О», «С», «Г», «У»					
		0	1	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.6	
		0	1	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)										
7. Автостоянки										
	Название зоны				СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (Литер Б)					
7.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	0	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1	
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	0	Не далее 50	п. 4.2.2	
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	0	Не далее 100		
		0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	0	3,6	п. 4.2.4	
		0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	0	6,0		
		0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	0		п. 4.2.1	

		0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	0			
		0	0	0	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	0	Не менее 1,5	4.2.1	

(812) 982-16-13

телефон

Согласовано:

телефон

Тех. эксперт № уд. 7827 00038675

Заполнил Анкету:

Должность руководителя обследованного
объекта

Илиади Д.Д.


ФИО

ФИО



(подпись)

«15» 10 2016 г.



(подпись)

«___» _____ 201_ г.



Заключение по результатам обследования

Объект: Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург), г. Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5, литер Б

Дата обследования: 15 октября 2016г

Заключение составил: технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У» - Илиади Д.Д.

Использовавшиеся технические средства: фотоаппарат CanonPS3, измерительная рулетка – 5м, измерительный уголок – 0,30м.

№	Фото	Не соответствие СП59.13330.2012
1.	Входы и пути движения	
1.3		<ol style="list-style-type: none"> 1. На входных дверях отсутствует символ, указывающий их доступность для инвалидов. Так же дверь не обеспечивает задержку автоматического закрывания, продолжительностью не менее 5с., не соответствует п. 5.1.6. (Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд) Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета для соответствия п.5.1.5. 2. Отсутствует маркировка на прозрачных полотнах дверей, а также контрастность дверной ручки и полотна дверей 3. Вход не оборудован тактильной информационной вывеской, содержащей информацию о наименовании, контактах, графике работы, что не соответствует п. 4.1.3 и п. 6.21.1 ГОСТ 51671-2000. (Оптимальная высота размещения тактильной информации - 0,6-1,1м, а в зоне путей движения - на высоте 1,2-1,6м. Тактильные информирующие поверхности должны быть безопасны для рук.) 4. Отсутствуют тактильные средства, что не соответствует п.4.1.10 (тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п). Ширину тактильной полосы принять в пределах 0,5-0,6 м. 5. Существующие поручни являются труднодоступными для мпн всех категорий.

2	Санитарно-бытовые помещения (туалет)	
2.1	 	<p>12. Согласно п. 5.3.6, У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки</p> <p>13. Рекомендовано при реконструкции и/или капитальном ремонте здания, приспособить один сан. узел под нужды МГН. Согласно п 5.3.3В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не менее, м: ширина - 2,2, глубина - 2,25. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.</p> <p>При проведении проектно-сметных работ и СМР, рекомендовано руководствоваться СП 59.13330.2012 п. 5.3 и рис. Д.10</p>
3	Автостоянки для инвалидов	
3.1	14. Отсутствует выделенное машино-место что не соответствует п.4.2. Рекомендовано предусмотреть 5% , но не менее одного места для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026*, расположенным на высоте не менее 1,5 м (* Вероятно ошибка оригинала. Следует	


читать: ГОСТ Р 12.4.026. - Примечание изготовителя базы данных).

П. 4.2.2. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м. Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.

П. 4.2.4. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0 х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м. Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м

7

Пути движения от остановок общественного транспорта, к доступному входному узлу учреждения для маломобильных групп населения

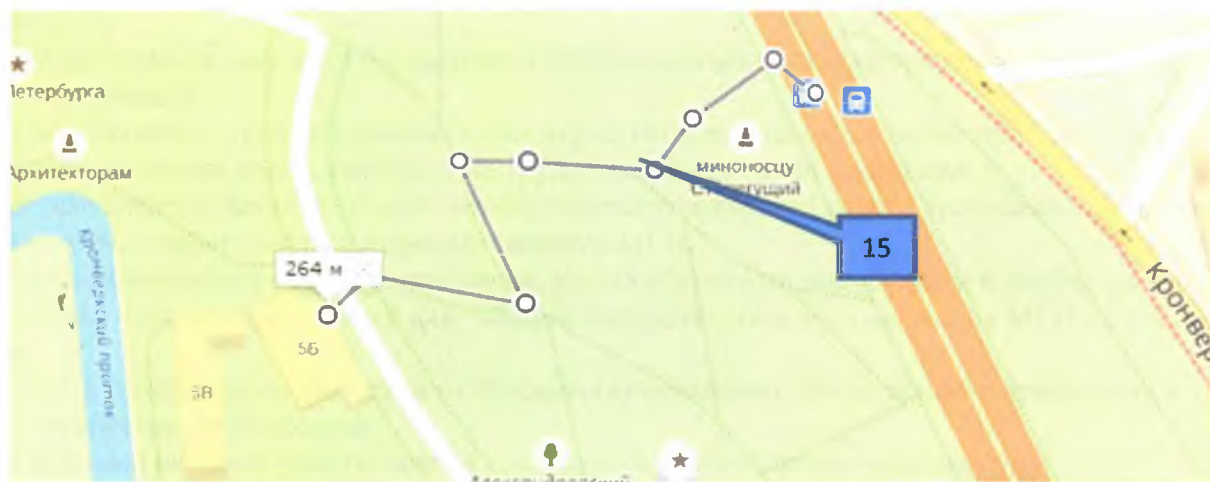

19. Согласно информации предоставленной "Яндекс карты", ближайшие остановочные пункты размещены на расстоянии "нормальных" условий (составляет 264м).

П.7.2.2. ОДМ 218.2.007-2011 Остановочные пункты на территории поселений рекомендуется размещать на следующем расстоянии от объектов тяготения людей для условий:

- комфортных – не более 250м
- нормальных – от 250 до 400м
- стесненных – от 400 до 800м

Заключение

(Данное заключение является приложением к основной анкете)

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

Согласно п.7 ст.30 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- 1) Досягаемости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- 2) Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

Однако, выявленные несоответствия не обеспечивают выполнения всех требований доступности, безопасности, комфортности и информативности МГН.

В процессе обследования было установлено, что на объекте не реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятия для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- 1) Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию (частичная доступность);
- 2) Главный входной узел (условная доступность). Отсутствуют условия для беспрепятственного доступа маломобильным гражданам категорий "К" и "С";
- 3) Пути движения внутри здания (частичная доступность). Отсутствуют тактильные средства на пешеходных путях сигнализирующие опасные участки путей. Отсутствуют аудиовизуальные и тактильные опознавательные средства;
- 4) Санузлы (не доступны);
- 5) Эвакуационные выходы (частично соответствуют СП 59.13330.2012 п.5.2.31);

Обследуемый объект **не удовлетворяет** требованиям безбарьерности, и является **не доступным** для маломобильных групп населения и инвалидов. **Рекомендуется до момента капитального ремонта или реконструкции учреждения, в рамках разумных средств реабилитации, предусмотреть сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по территории и внутри учреждения, на веб-ресурсе учреждения разместить информацию и условия предоставления услуг на объекте, маломобильным группам населения и инвалидам всех категорий.**

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»
ООО «ДорСтройПроект»

 Д.Д Илиади

Генеральный директор ООО «ДорСтройПроект»

 И.И Гиниятуллин

